


	WALNEY FARIAS BRAGA CJ - 069-ARQ-020VUUCO02BRU	009-IAC-JARU-SLUN-COB-GER-00
		0000MGCOB000000Z 1UK

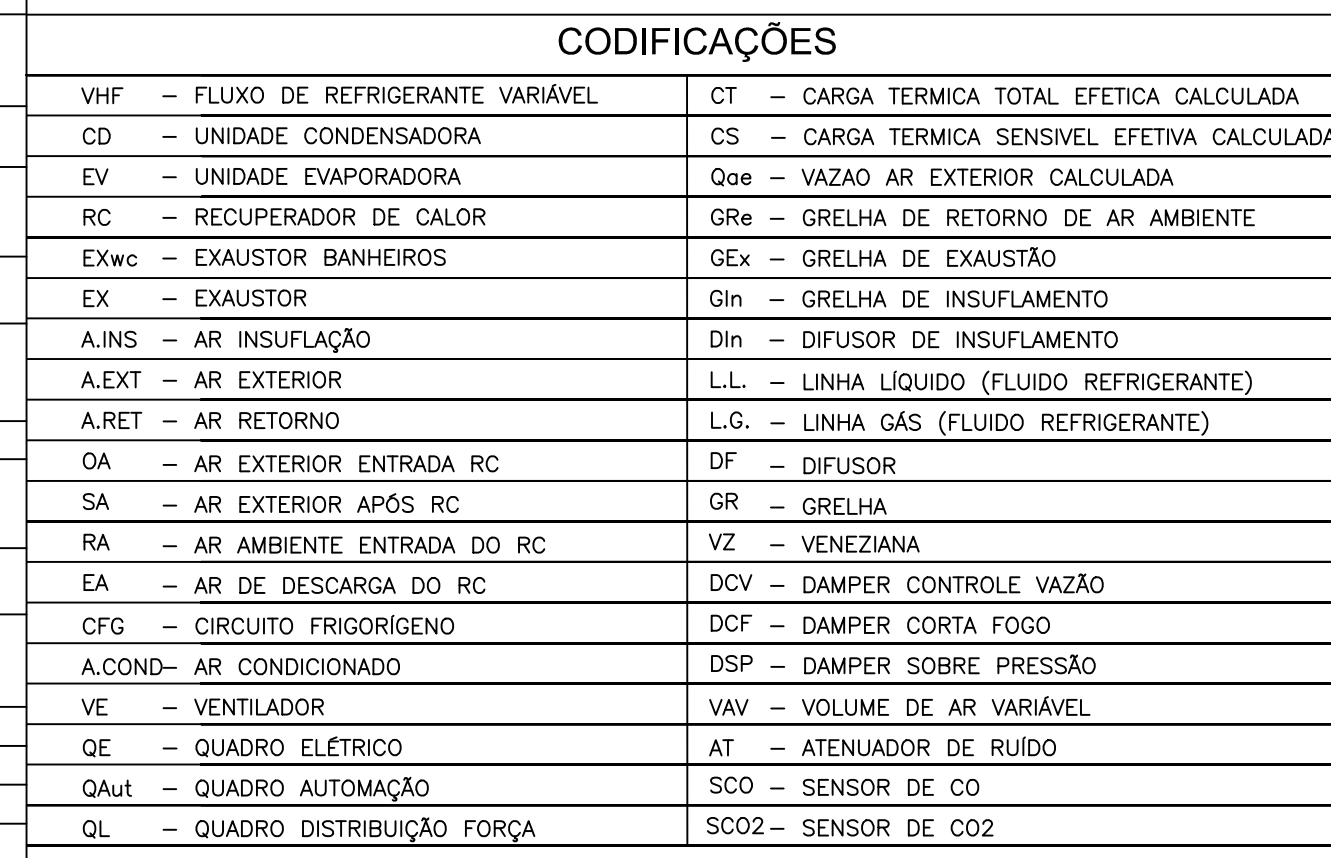

NOTAS GERAIS

- COMPLIMENTE ESTE PROJETO, O MEMORIAL DESCRITIVO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- O DUTO TEM SER ATERRADO COM CORDALHA CORDEA (CU), PARA A CONEXÃO FLEXÍVEL DO EQUIPAMENTO
- ABERTURAS NA ALVENARIA COM CAXILHOS EM MAGLØ DE LFI
- A LIGAÇÃO DUTO/EQUIPAMENTO SERÁ FEITA CONFORME AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE
- DUTOS A SEREM CONSTRUÍDOS DEVIDO AOS REQUISITOS DA ABNT NBR 14041 E NORMAS DA SWACMA
- OS NÚMEROS ENTRE PARENTÊSES INDICAM VAZÕES EM m³/h
- PONTO DE FORÇA PROTEGIDO E FORNECIDO PELA OBRA
- TUBOS DE CORDA, E DRENOS E CONEXÕES DEVEM SER ISOLADOS TERMICAMENTE
- SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA A SELEÇÃO FINAL DOS EQUIPAMENTOS E O INTERIORE DA SEDEH EMPREITEIRA DEVE OBTER TODAS AS INFORMAÇÕES E COTIZAÇÕES TÉCNICAS, APRESENTADAS NOS DESENHOS E MEMORIAL QUE COMPOEM O PROJETO
- TODAS AS DIMENSÕES DOS DUTOS EM CENTÍMETROS EXCETO AS INDICADAS COM AS UNIDADES MAIORES DETALHAMENTOS DEVERÃO SER FEITOS NO PROJETO EXECUTIVO DO INSTALADOR
- ANTES DE SER INICIADA A EXECUÇÃO, DEVERÃO SER REALIZADAS VERIFICAÇÕES "IN-LOCO", NOS PONTOS DE INTERFERÊNCIA ENTRE OS FABRICANTES E COM A FISCALIZAÇÃO, EXISTINDO DOCUMENTAÇÃO SOBRE INTERFERÊNCIAS PARA A FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE

QUADRO DE EVOLUÇÃO DOS DESENHOS					
	Rev.n°				
projeto básico	00	10/01/12	Fernando	primeira versão (projeto básico com sistema VRF)	
Etapa Projeto		Data	Rev.por	Observações	



UNIDADE:	003-003-00
NOVO FÓRUM DA COMARCA DE IARÁ	IAC-09

	00U07M00E0ABZEE UK	
--	--------------------	--

PROJETO:	
----------	--

CONSTRUTOR:

000CE UAXCECSTSU00000W00

000CE UAXCECSTSU00000W00